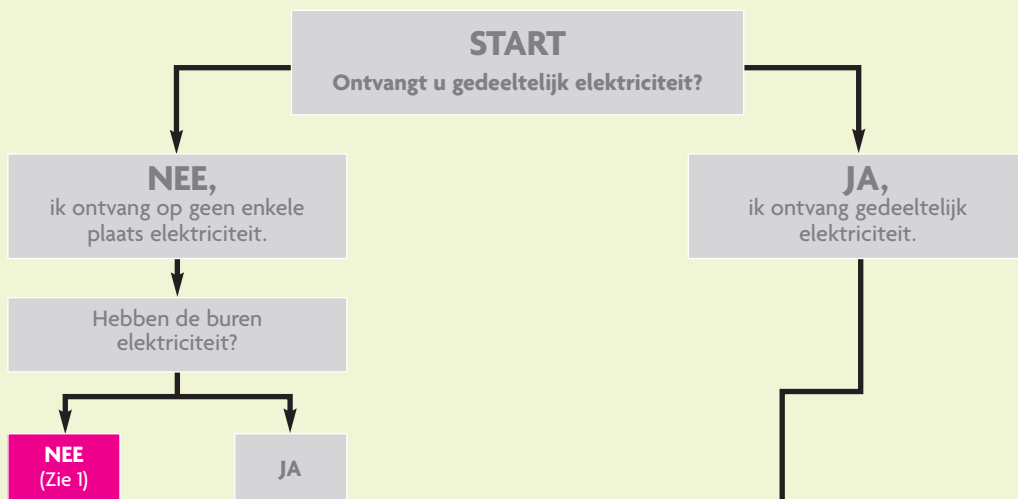
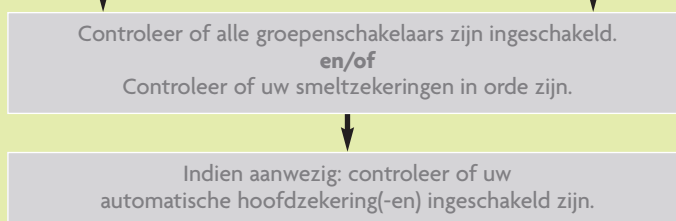


UW STAPPENPLAN
Eerste inventarisatie

Controle groepenschakelaars en/of hoofdzekering

Controle aardlekschakelaar


1 U ondervindt mogelijk een **stroomstoring**. Neem contact op met het nationaal storingsnummer: **0800 - 9009**.

2 Mogelijk is uw **hoofdzekering defect**. Bel **0800 - 9009** voor een Enexis-monteur. **Let op:** Indien het defect zich in uw eigen installatie bevindt, zijn de gemaakte kosten van de monteur voor uw rekening.

3 U ondervindt mogelijk een storing in uw **eigen systeem**. Controleer op defecte apparatuur, kortsluiting of raadpleeg in geval van twijfel een erkend installateur. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging. Uw storing valt waarschijnlijk buiten ons dienstenpakket.